


VENUS

גוף תאורת חירום מקצועי
חד תכליתי




VENUS

גוף תאורת חירום מקצועי
חד תכליתי

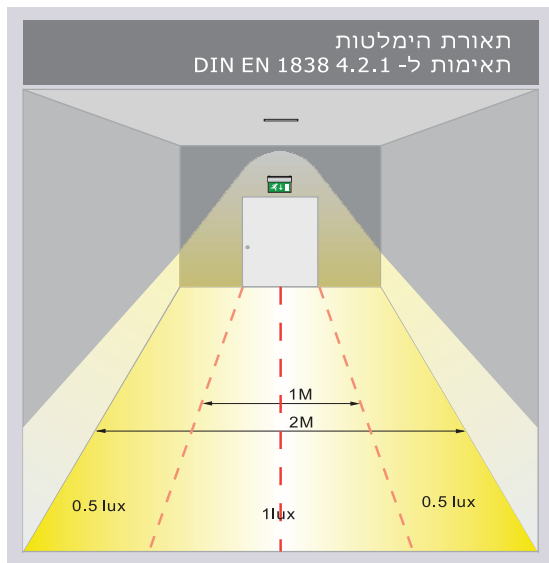

טבלאות מיקום הגופים לקבלת תאורה ברמת 1 לוקס כנדרש


עקומה פוטומטרית למסדרון

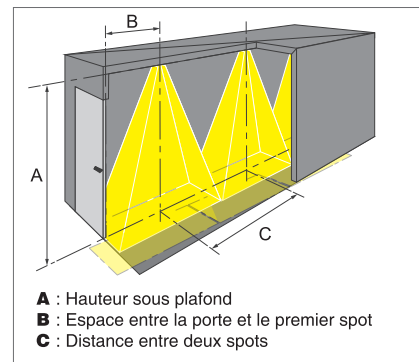

עדשת מסדרון

IP65	Corridor Lens Low Roof			IP20	Corridor Lens Low Roof		
	A	B	C		A	B	C
2,50	7,2m	19,6m	8,0m	7,6m	16,6m		
3,00	7,4m	23,5m	9,0m	8,1m	18,7m		
3,50	7,6m	24,1m	10,0m	8,7m	20,2m		
4,00	8,1m	24,8m	11,0m	8,9m	21,5m		
4,50	7,9m	24,2m	12,0m	9,0m	22,6m		
5,00	7,7m	24,2m	13,0m	8,9m	20,2m		
5,50	7,0m	19,8m	14,0m	8,6m	20,1m		
6,00	6,4m	17,9m	15,0m	8,0m	18,6m		
6,50	5,6m	16,2m	16,0m	7,2m	15,8m		
7,00	5,0m	14,5m					
7,50	4,6m	13,2m					
8,00	3,2m	11,7m					


עקומה פוטומטרית לשטח פתוח

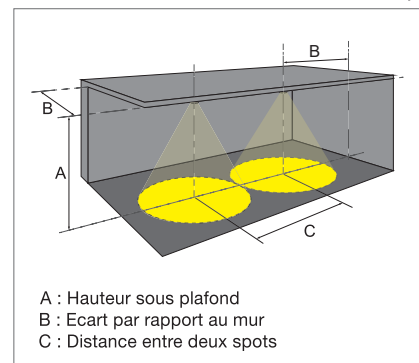


עדשת שטח פתוח

IP65	Open areas Lens Low Roof			IP20	Open areas Lens Low Roof		
	A	B	C		A	B	C
2,50	4,9m	12,6m	5,0m	4,7m	11,3m		
3,00	5,0m	13,8m	6,0m	3,6m	12,4m		
3,50	5,0m	13,6m	7,0m	2,7m	12,2m		
4,00	5,1m	13,8m	8,0m	1,9m	12,0m		
4,50	4,9m	13,1m	9,0m	2,6m	12,2m		
5,00	4,5m	12,8m	10,0m	2,0m	11,6m		
5,50	4,0m	10,2m	11,0m	1,7m	10,1m		
6,00	4,1m	10,4m	12,0m	1,5m	10,3m		
6,50	3,6m	8,1m					
7,00	2,9m	6,9m					

עקומה פוטומטרית למסדרון




עדשה למסדרון
(מגיעה מורכבת על הגוף)




כיסוי ל-16 מ"ר

עדשה לשטח פתוח



כיסוי ל-12 מ"ר

עקומה פוטומטרית לשטח פתוח



דו תכליתי

» גוף תאורה חרום

צמוד תקרה לתקרות גבוהות

Venus



שימוש בטכנולוגיית סוללת ליתיום
המאריכה חיים עד 10 שנות עבודה



לחיצה של כ שנייה
תאור מצבי לחצן הבדיקה

מצב חיווי	לד ירוק	לחצן בדיקה
סוללה תקינה, אספקת מתח ראשית תקינה, ללא תקלות, טעינה פעולת	ON	לא לחוץ
הפעלת חירום קצרה עד לפריקת הסוללה	OFF	לחיצה של כ-3 שניות
בדיקה פונקציונלית, הפעלה של כ-30 שניות	דולק לסירוגין	לחיצה של כ-3 שניות
בדיקת הפעלה ארוכה, בת שעה אחת	מהבהב	לחיצה של כ-5 שניות
לחיצה נוספת של כ-5 שניות		עצירת בדיקת הפעלה ארוכה

מערכת בדיקה אוטומטית

במנורות חירום המצוידות בבדיקה אוטומטית, המעגל האלקטרוני וגוף התאורה תוכננו לפעולת בדיקה אוטומטית, כמו גם תהליך טעינת הסוללה. 24 שעות לאחר חיבור מתח ראשי, מבוצעת בדיקה פונקציונלית אוטומטית (בדקים המיתוג וה-לד, הבדיקה אורכת 30 שניות).
לאחר 4 שעות נוספות, מבוצעת בדיקה ארוכת טווח בת שעה אחת.
לחיצה ארוכה, בת 5 שניות, על כפתור הבדיקה, לפני תום הבדיקה הארוכה, תגרסם להפסקת הבדיקה הארוכה.
לאחר הבדיקה ארוכת הטווח הראשונה, ללא קשר להצלחת או אי-הצלחת בדיקה זו, יופעל אוטומטית מחזור של בדיקות חודשיות (בדיקה פונקציונלית של מיתוג ושל פעולת ה-לד, וכן של בדיקות שנתיים (בדיקה ארוכת טווח בת שעה).

צבעים לבחירה


- W
White RAL9003
- B
Black RAL 9005

VENUS

- משך זמן הפעלה כשולן הבדיקה ● עבודה ממתח רשת ללא תקלה
- הבהוב תקלת נורה/נעברה ● הבהוב הבדיקה פונקציונלית
- הבזק תקלת סוללה/טעינה ● הבזק בדיקת משך זמן פעולה

את חיווי התקלה ניתן להסיר רק לאחר תיקון התקלה, חיבור חוזר של מתח ראשי והרצת בדיקה פונקציונלית.


מידות הגוף

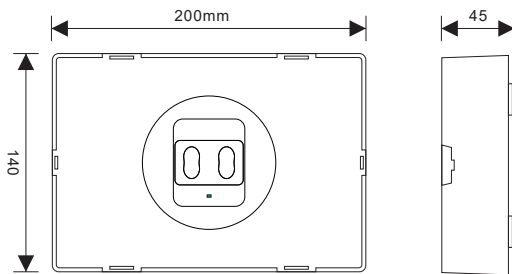

אופן התקנה:

אופציה 1

התקנה צמודת תקרה

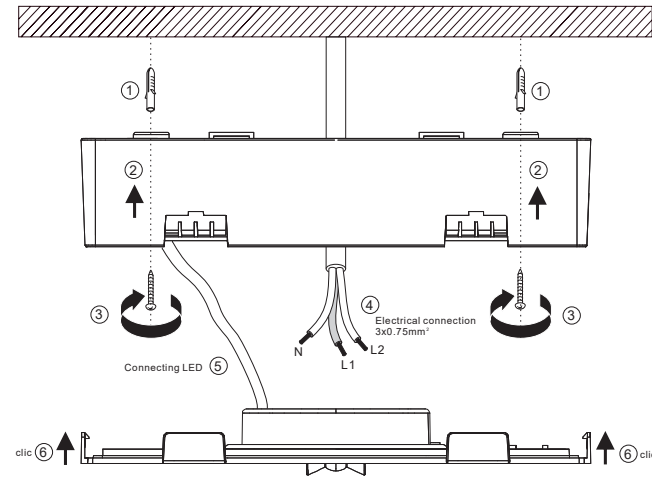

אופציה 2

התקנה ע"י חבקי (כנדים) מתכת לאגדים

